


Комплект поставки и схема подключения QKV21-K1

Подсоединение электронного 3-ходового клапана и комплекта трубной обвязки к фанкойлу канального типа KQKD.

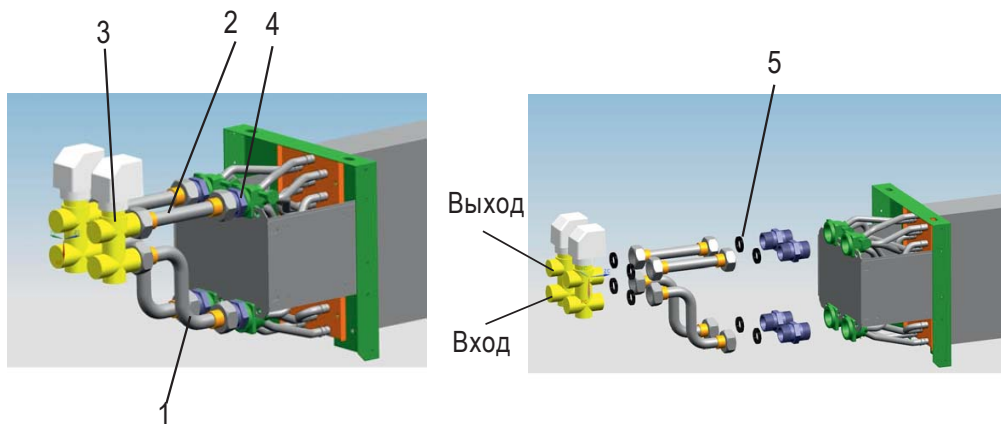

1. Комплектующие

№	Наименование	Спецификация	Количество
1	Соединительная труба I	Диаметр Ø16, соединение G3/4"	2
2	Соединительная труба II	Диаметр Ø16, соединение G3/4"	2
3	Электронный 3-ходовой клапан	KQV21	41313440P-2шт. 22C230NC2-2шт.
4	Переходник	G3/4"	4
5	Уплотнительная шайба	Ø24 x Ø15 x 4	8
6	Уплотнительная лента	-	2

2. Требования к монтажу

1. В соответствии с чертежом определите необходимые размеры и место установки. Во избежание повреждения резьбы штуцера теплообменника не прикладывайте чрезмерное усилие при затяжке.
2. При установке и демонтаже используйте, где это необходимо, два гаечных ключа одновременно.
3. Четыре стыка соединительных патрубков уплотняются шайбами, все остальные резьбовые соединения герметизируются наматыванием уплотнительной ленты.
4. После установки всех труб и переходников, убедитесь, что в стыках отсутствуют протечки воды.
5. Подробная инструкция по установке электронного 3-ходового клапана KQV12 в упаковке с клапаном.

